

【 소방법령 Ⅱ 】

1. 「소방기본법」 및 같은 법 시행규칙상 119종합상황실 설치와 운영에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 종합상황실은 소방청과 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도의 소방본부 및 소방서에 각각 설치·운영하여야 한다.
- ② 소방본부에 설치하는 119종합상황실에는 「지방자치단체에 두는 국가공무원의 정원에 관한 법률」에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 경찰공무원을 두어야 한다.
- ③ 119종합상황실의 설치·운영에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.
- ④ 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 신속한 소방 활동을 위한 정보를 수집·전파하기 위하여 종합상황실에 「소방력 기준에 관한 규칙」에 의한 전산·통신 요원을 배치하고, 소방청장이 정하는 유·무선통신시설을 갖추어야 한다.

2. 「소방기본법 시행규칙」상 소방박물관의 설립과 운영에 관한 설명이다. ㉠~㉣에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 소방박물관을 설립·운영하는 경우에는 소방박물관에 소방박물관장 1인과 부관장 (㉠)인을 두되, 소방박물관장은 소방공무원중에서 소방청장이 임명한다.
- 소방박물관에는 그 운영에 관한 중요한 사항을 심의하기 위하여 (㉡)인 이내의 위원으로 구성된 운영위원회를 둔다.
- 소방박물관의 관광업무·조직·운영위원회의 구성 등에 관하여 필요한 사항은 (㉢)이 정한다.

	㉠	㉡	㉢
①	1	7	소방청장
②	1	9	소방박물관장
③	2	7	소방박물관장
④	2	9	소방청장

3. 「소방기본법 시행령」상 소방안전교육사의 배치대상 및 기준으로 옳지 않은 것은?

	배치대상	배치기준(단위 : 명)
①	소방서	1 이상
②	소방본부	2 이상
③	한국소방산업기술원	2 이상
④	한국소방안전원 시·도지부	2 이상

4. 「소방기본법」상 양벌규정에 해당하는 위반행위를 모두 고른 것은?

- (가) 정당한 사유 없이 소방용수시설 또는 비상소화장치를 사용하거나 소방용수시설 또는 비상소화장치의 효용을 해치거나 그 정당한 사용을 방해한 사람
- (나) 출동한 소방대원에게 폭행 또는 협박을 행사하여 화재진압·인명구조 또는 구급활동을 방해하는 행위를 한 사람
- (다) 소방자동차 전용구역에 차를 주차하거나 전용구역에의 진입을 가로막는 등의 방해행위를 한 사람
- (라) 관계인이 정당한 사유 없이 소방대가 현장에 도착할 때까지 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 조치를 하지 아니한 사람

- ① (가), (나)
- ② (다), (라)
- ③ (가), (나), (라)
- ④ (가), (나), (다), (라)

【 소방법령 Ⅱ 】

5. 「소방기본법」상 한국소방안전원의 설립 등에 관한 설명이다. ㉠~㉣에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 한국소방안전원(이하 “안전원”이라 한다)은 소방기술과 안전관리기술의 향상 및 홍보, 그 밖의 교육·훈련 등 행정기관이 위탁하는 업무의 수행과 소방관계 종사자의 기술 향상을 위하여 (㉠)의 인가를 받아 설립한다.
- 안전원의 장은 소방기술과 안전관리의 기술향상을 위하여 (㉡) 교육 수요조사를 실시하여 교육계획을 수립하고 (㉢)의 승인을 받아야 한다.
- 안전원에 임원으로 원장 1명을 포함한 (㉣)명 이내의 이사와 1명의 감사를 둔다.

	㉠	㉡	㉢
①	소방청장	매년	9
②	소방청장	3년마다	7
③	행정안전부장관	매년	7
④	행정안전부장관	3년마다	9

6. 「소방기본법 시행규칙」상 소방안전교육훈련에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방안전교실의 기준은 화재안전 및 생활안전 등을 체험할 수 있는 100 m² 이상의 실내시설이 필요하다.
- ② 소방안전교육훈련은 이론교육과 실습(체험)교육을 병행하여 실시하되, 실습(체험)교육이 전체 교육시간의 100분의 30 이상이 되어야 한다.
- ③ 소방청장은 소방안전교육훈련 운영계획의 작성에 필요한 지침을 정하여 소방본부장과 소방서장에게 매년 10월 31일까지 통보하여야 한다.
- ④ 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 소방안전교육훈련의 실시결과, 만족도 조사결과 등을 기록하고 이를 2년간 보관하여야 한다.

7. 「소방기본법 시행령」상 과태료 부과 개별기준에 따라 최근 1년간 같은 위반행위로 2회 위반 시에 부과되는 금액을 큰 것부터 작은 순으로 바르게 나열한 것은? (단, 감경은 고려하지 않으며 2회차에만 부과되는 금액에 한함)

- (가) 화재 또는 구조·구급이 필요한 상황을 거짓으로 알린 경우
- (나) 관계인이 정당한 사유 없이 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황을 소방본부, 소방서 또는 관계 행정기관에 알리지 않은 경우
- (다) 한국119청소년단 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 경우
- (라) 한국소방안전원 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 경우

- ① (가)－(나)－(다)－(라)
- ② (가)－(나)－(라)－(다)
- ③ (나)－(가)－(다)－(라)
- ④ (나)－(가)－(라)－(다)

8. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 소방기술심의위원회의 구성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중앙소방기술심의위원회는 위원장을 포함하여 60명 이내의 위원으로 성별을 고려하여 구성한다.
- ② 지방소방기술심의위원회는 위원장을 포함하여 5명 이상 9명 이하의 위원으로 구성한다.
- ③ 중앙소방기술심의위원회의 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 9명 이상 15명 이하의 위원으로 구성한다.
- ④ 중앙소방기술심의위원회는 분야별 소위원회를 구성·운영할 수 있다.

【 소방법령 Ⅱ 】

9. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 소방시설 기준 적용의 특례 중 증축 시 기존 부분에 대해서 증축 당시의 소방시설의 설치 기준을 적용하지 않는 경우로 옳지 않은 것은?

- ① 기존 부분과 증축 부분이 내화구조 또는 방화구조로 된 바닥과 벽으로 구획된 경우
- ② 기존 부분과 증축 부분이 「건축법 시행령」에 따른 자동 방화셔터 또는 60분+ 방화문으로 구획되어 있는 경우
- ③ 자동차 생산공장 등 화재 위험이 낮은 특정소방대상물 내부에 연면적 33 m² 이하의 직원 휴게실을 증축하는 경우
- ④ 자동차 생산공장 등 화재 위험이 낮은 특정소방대상물에 캐노피(기둥으로 받치거나 매달아 놓은 덮개를 말하며, 3면 이상에 벽이 없는 구조의 것을 말한다)를 설치하는 경우

10. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 물분무 등소화설비를 설치해야 하는 특정소방대상물을 모두 고른 것은?

- (가) 발전시설의 전기저장시설 중 바닥면적이 300 m²인 무정전전원공급장치(UPS)의 시설
 (나) 각 층의 바닥면적이 120 m²이고 층수가 7층인 주차용 건축물
 (다) 바닥면적이 150 m²인 통신기기실과 200 m²인 전기실이 각각 방화구획된 경우
 (라) 세대수가 50세대인 연립주택 1층에 설치된 필로티 주차장으로서 주차 용도로 사용되는 면적이 250 m²인 것

- ① (가), (다)
- ② (나), (라)
- ③ (가), (나), (라)
- ④ (나), (다), (라)

11. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 특정 소방대상물 중 근린생활시설에 해당하지 않는 것은? (단, 해당용도로 쓰는 바닥면적의 합계는 400 m²임)

- ① 공연장
- ② 사무소
- ③ 제조업소
- ④ 골프연습장

12. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」상 소방 시설등의 자체점검에 관한 설명이다. ㉠~㉣에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 특정소방대상물의 관계인은 관리업자로부터 자체 점검 실시결과 보고서를 제출받거나 스스로 자체점검을 실시한 경우에는 자체점검이 끝난 날부터 (㉠) 이내 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서에 점검 인력 배치확인서(관리업자가 점검한 경우만 해당)와 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서를 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 서면이나 소방청장이 지정하는 전산망을 통하여 보고해야 한다.
- 자체점검 결과 보고를 마친 관계인은 보고한 날부터 (㉡) 이내에 소방시설등 자체점검기록표를 작성하여 특정소방대상물의 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 (㉢) 이상 게시해야 한다.

	㉠	㉡	㉢
①	10일	10일	15일
②	10일	30일	30일
③	15일	30일	15일
④	15일	10일	30일

13. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」상 성능 위주설계 평가단의 구성과 운영에 관한 설명으로 옳은 것은?


- ① 평가단은 평가단장을 포함하여 60명 이내의 평가단원으로 성별을 고려하여 구성한다.
- ② 평가단의 회의는 평가단장과 평가단장이 회의마다 지명하는 6명 이상 8명 이하의 평가단원으로 구성·운영한다.
- ③ 평가단장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 소방청장 또는 소방본부장이 미리 지정한 평가단원이 그 직무를 대리한다.
- ④ 위촉된 평가단원의 임기는 3년으로 하되, 1회에 한정하여 연임할 수 있다.

【소방법령Ⅱ】

14. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 특정소방대상물에 설치하여야 하는 소방시설 가운데 기능과 성능이 유사한 소방시설의 설치를 면제할 수 있는 경우로 옳은 것은?

- ① 간이스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 이산화탄소소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치 면제가 가능하다.
- ② 연결살수설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 송수구를 부설한 포소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치 면제가 가능하다.
- ③ 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물(발전시설 중 전기저장시설은 제외한다)에 적응성 있는 고체 에어로졸자동소화장치를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치 면제가 가능하다.
- ④ 누전경보기를 설치해야 하는 특정소방대상물 또는 그 부분에 아크차단기를 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치 면제가 가능하다.

15. <그림>과 같은 신축 건축물을 설계하려고 한다. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 필요한(자진설비 제외) 소방시설의 종류를 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, <그림>에 제시되지 않은 조건은 고려하지 않음)

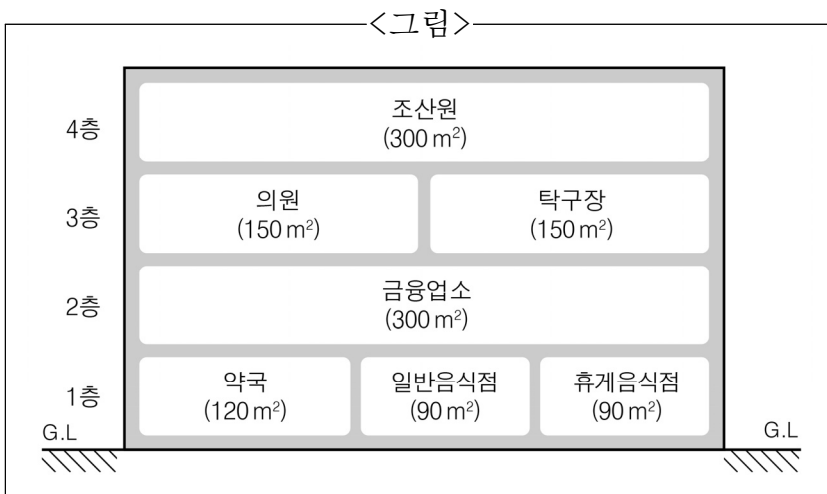

<보기>

(가) 소화기구	(나) 스프링클러설비
(다) 유도등	(라) 옥내소화전설비
(마) 비상방송설비	(바) 간이스프링클러설비
(사) 시각경보기	(아) 인명구조기구

- ① (가), (다), (바), (사)
- ② (가), (다), (라), (바), (사)
- ③ (가), (다), (마), (바), (사)
- ④ (가), (나), (다), (라), (사), (아)

16. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」상 소방용품을 판매하거나 판매 목적으로 진열하거나 소방시설공사에 사용할 수 없는 경우로 옳지 않은 것은?

- ① 성능인증을 받지 아니한 것
- ② 형식승인을 받지 아니한 것
- ③ 형상등을 임의로 변경한 것
- ④ 제품검사를 받지 아니한 것

17. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」상 차량용 소화기의 설치 또는 비치 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 승용자동차는 능력단위 1 이상의 소화기 1개 이상을 사용하기 쉬운 곳에 설치 또는 비치한다.
- ② 경형승합자동차는 능력단위 1 이상의 소화기 1개 이상을 사용하기 쉬운 곳에 설치 또는 비치한다.
- ③ 화물자동차(피견인자동차는 제외) 및 특수자동차 중 중형 이하의 경우에는 능력단위 2 이상인 소화기 1개 이상을 사용하기 쉬운 곳에 설치한다.
- ④ 승차정원 15인 이하의 승합자동차는 능력단위 2 이상인 소화기 1개 이상 또는 능력단위 1 이상인 소화기 2개 이상을 설치한다. 이 경우 승차정원 11인 이상 승합자동차는 운전석 또는 운전석과 옆으로 나란한 좌석 주위에 1개 이상을 설치한다.

18. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 보일러 등의 설비 또는 기구 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불을 사용할 때 지켜야 하는 사항으로 옳은 것은?

- ① 일반음식점 주방에서 열을 발생시키는 조리기구(반자 또는 선반으로부터 0.5 m 이상 떨어지게 해야 한다).
- ② 가연성 벽·바닥 또는 천장과 접촉하는 난로의 연통 부분은 규조토 등 난연성 또는 불연성의 단열재로 덮어씌워야 한다.
- ③ 노 또는 화덕을 설치하는 장소의 벽·천장은 난연재료로 된 것이어야 한다.
- ④ 보일러의 연료탱크에는 화재 등 긴급상황이 발생하는 경우 연료를 차단할 수 있는 개폐밸브를 연료탱크로부터 0.6 m 이내에 설치해야 한다.

【 소방법령 Ⅱ 】

19. <보기>의 내용을 보고 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 규정하는 소방안전관리대상물의 등급으로 옳은 것은? (단, <보기> 외 사항은 고려하지 않음)

—<보기>—

- 대상물 : ○○아파트
- 용 도 : 공동주택(아파트) / 세대수 : 1,500세대
- 연면적 : 32,000 m² / 층수 : 지하2층~지상29층
- 설치된 소방시설 : 소화기, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 유도등, 제연설비

- ① 특급 소방안전관리대상물
- ② 1급 소방안전관리대상물
- ③ 2급 소방안전관리대상물
- ④ 3급 소방안전관리대상물

20. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 화재 예방안전진단을 받은 소방안전 특별관리시설물의 관계인이 안전등급에 따라 정기적으로 화재예방안전진단을 받아야 하는 기간의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 안전등급이 우수인 경우 안전등급을 통보받은 날부터 6년이 경과한 날이 속하는 해
- ② 안전등급이 양호인 경우 안전등급을 통보받은 날부터 5년이 경과한 날이 속하는 해
- ③ 안전등급이 보통인 경우 안전등급을 통보받은 날부터 4년이 경과한 날이 속하는 해
- ④ 안전등급이 미흡인 경우 안전등급을 통보받은 날부터 4년이 경과한 날이 속하는 해

21. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방안전관리보조자를 선임해야 하는 소방안전관리대상물의 범위와 선임 대상별 자격 및 인원기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 숙박시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 1,500 m²이고, 관계인이 24시간 상시 근무하는 숙박시설은 소방안전관리보조자를 선임하지 않을 수 있다.
- ② 소방안전관리대상물에서 소방안전 관련 업무에 3년 동안 근무한 경력이 있는 사람은 소방안전관리보조자 선임이 가능하다.
- ③ 공동주택 중 1,200세대 아파트는 4명 이상의 소방안전관리보조자를 선임해야 한다.
- ④ 공동주택 중 기숙사는 관할 소방서장이 야간이나 휴일에 해당 특정소방대상물이 이용되지 않는다는 것을 확인한 경우에는 소방안전관리보조자를 선임하지 않을 수 있다.

22. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 특수 가연물의 품명별 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- (가) 사류 : 불연성 또는 난연성이 아닌 실(실부스러기와 솜털을 포함한다)과 누에고치를 말한다.
- (나) 면화류 : 불연성 또는 난연성이 아닌 면상을 말한다. 다만, 뽕이모양의 섬유와 마사 원료는 제외한다.
- (다) 볏짚류 : 마른 볏짚·북데기와 이들의 제품 및 건초를 말한다. 다만, 축산용으로 사용하는 것은 제외한다.
- (라) 닳마 및 종이부스러기 : 불연성 또는 난연성이 아닌 것(동물 또는 식물의 기름이 깊이 스며들어 있는 옷감·종이 및 이들의 제품을 포함한다)으로 한정한다.
- (마) 석탄·목탄류 : 코크스, 석탄가루를 물에 갠 것, 마세크탄(조개탄), 연탄, 석유코크스, 활성탄 및 이와 유사한 것을 포함한다.

- ① (가), (나), (다)
- ② (가), (다), (라), (마)
- ③ (나), (다), (라), (마)
- ④ (가), (나), (다), (라), (마)

23. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 소방안전 특별관리시설물의 안전관리 대상으로 옳지 않은 것은?

- ① 전력용 및 통신용 지하구
- ② 지정문화유산 및 천연기념물등인 시설
- ③ 물류창고로서 연면적 100,000 m² 이상인 것
- ④ 전통시장으로서 점포가 300개 이상인 전통시장

【 소방법령 Ⅱ 】

24. <보기>의 내용을 보고 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 및 같은 법 시행규칙상 규정하는 소방안전관리대상물 및 소방안전관리자에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, <보기> 외 사항은 고려하지 않음)

—<보기>—

- 건물주 김소방은 옥내소화전이 설치되어 있는 2급 소방안전관리대상물을 소유하고 있다.
- 김소방은 2급 소방안전관리자 자격으로 본인 건물에 6년째 소방안전관리자로 선임되어 있다.
- 최근 그는 기존에 소유한 2급 소방안전관리대상물과 인접한 대지에 업무시설로서 층수가 11층이고 연면적 15,000 m²인 특정소방대상물을 신축하였다.

- ① 김소방은 신축 특정소방대상물에 완공검사증명서가 발급된 날로부터 30일 이내에 소방안전관리자를 선임 하여야 한다.
- ② 김소방은 기존 특정소방대상물과 신축 특정소방대상물의 소방안전관리업무를 관리업자로 하여금 대행하게 할 수 있다.
- ③ 김소방은 신축 특정소방대상물에 해당하는 등급의 소방 안전관리자 자격시험이 선임기간 내에 있지 않은 경우 소방안전관리자 선임의 연기를 신청할 수 있다.
- ④ 김소방이 신축 특정소방대상물에 해당하는 등급의 소방 안전관리자 자격을 취득하는 경우 기존 특정소방대상물에 소방안전관리자로 선임을 유지하면서 신축 특정소방 대상물에 소방안전관리자로 선임이 가능하다.

25. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 위반 행위에 따른 과태료 부과 금액으로 옳지 않은 것은?

위반행위	과태료 금액 (단위 : 만원)		
	1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
① 건설현장 소방안전관리대상물의 소방안전관리자의 업무를 하지 않은 경우	300		
② 소방안전관리자의 성명 등을 게시하지 않은 경우	50	100	200
③ 소방안전관리대상물의 피난유도 안내정보를 제공하지 않은 경우	100	200	300
④ 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자가 실무교육을 받지 않은 경우	50		